STAINLESS STEEL
VALVES & FITTINGS

저희는 주문자의 요구에 따른
모든 제품 개발 및 생산 가능합니다.

[신제품 개발 및 견적 문의]
인천광역시 부평구 청농로 64번길 18

전화 : 032-524-1112
팩스 : 032-524-1113
이메일 : wsstkorea@naver.com
홈페이지 : www.wsstainlesskorea.com (또는 QR코드로 접속)

수도용 위생안전기준

MAIN Biz 한국경영혁신중소기업협회

안정적인 품질을 실현하는
스테인리스 수도 부속 전문업체

우성스텐코리아(주)



- 수도용 앵글밸브
- 역류방지밸브
- 세대별 감압밸브
- 각종 강관 이음쇠

스테인레스 제품 제조 전문기업

WS 우성스텐코리아(주)

안녕하세요. 우성스텐코리아㈜입니다.
저희는 2013년 창립 이후 스테인리스 소재의
수도용 자재를 생산해오고 있습니다.
합리적인 가격과 균일하며 안정적인 품질을
제공하기 위해 항상 최선을 다하고 있습니다.

연혁

- **2013. 05. 28** 우성스텐코리아 주식회사 창립
- **2014. 01. 13** KS Q ISO 9001 인증 최초 취득
- **2014. 08. 21** 위생안전기준(KC) 인증 취득
  – 앵글밸브, 역류방지밸브, 스테인리스 강관 이음쇠
- **2015. 10. 14** 공장(현 주소) 이전 : 인천광역시 부평구 청농로 64번길 18
- **2019. 10. 01** 경영혁신형 중소기업 (Main-Biz) 확인서 취득
- **2025. 02. 21** 위생안전기준(KC) 인증 신규 취득
  – 감압밸브

주요 생산품 Main Products


[수도용 앵글밸브]


[역류방지밸브]


[엘보]


[암어댑터소켓]


[숫어댑터소켓]


[너트]

앵글밸브 Angle Valve

제품 설명

배관에서 물의 흐름을 90도 각도로 조절하는 밸브로, 좁은 공간이나 벽면 가까이 설치에 유용합니다. 수도계량기, 수도미터 우측면에 설치하여 물의 흐름을 조절합니다.



제 품 명	앵글밸브 (안나사)
인 증 번 호	KC-2014-0118
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음



제 품 명	앵글밸브 (바깥나사)
인 증 번 호	KC-2014-0118
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음

〈시험결과〉

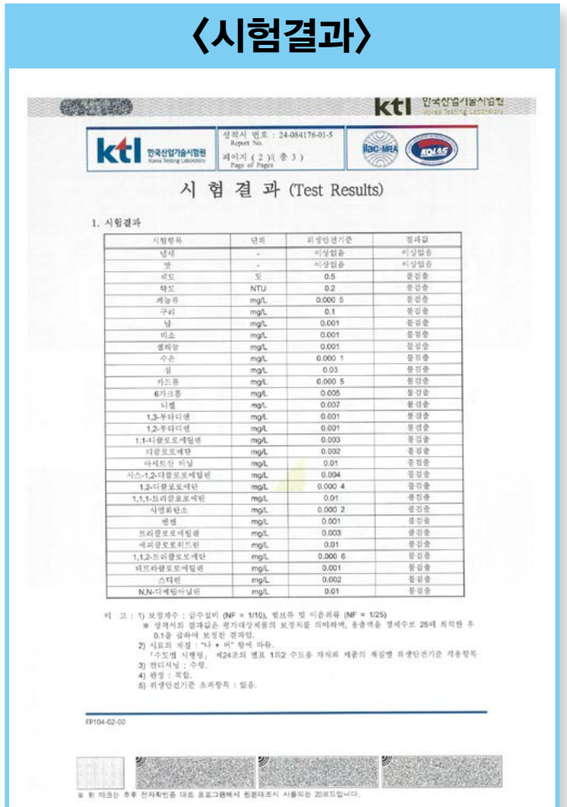

ktl 한국산업기술시험원

시 험 결 과 (Test Results)

1. 시험결과

시험항목	단위	괴정인정기준	결과값
냄새	-	이상없음	이상없음
맛	-	이상없음	이상없음
색도	도	0.5	불검출
탁도	NTU	0.2	불검출
페놀류	mg/L	0.000 5	불검출
구리	mg/L	0.1	불검출
납	mg/L	0.001	불검출
비소	mg/L	0.001	불검출
셀레늄	mg/L	0.001	불검출
수은	mg/L	0.000 1	불검출
철	mg/L	0.03	불검출
카드뮴	mg/L	0.000 5	불검출
6가크롬	mg/L	0.005	불검출
니켈	mg/L	0.007	불검출
1,3-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,2-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
디클로로메탄	mg/L	0.002	불검출
사염화탄소	mg/L	0.01	불검출
시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004	불검출
1,2-디클로로에탄	mg/L	0.000 4	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01	불검출
산염화탄소	mg/L	0.000 2	불검출
벤젠	mg/L	0.001	불검출
트리클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
테트클로로에틸렌	mg/L	0.01	불검출
1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.000 6	불검출
브로모디클로로메탄	mg/L	0.001	불검출
스티렌	mg/L	0.002	불검출
N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01	불검출

비 고 : 1) 보정계수 : 감수설비 (NF = 1/10), 펌프등 및 이송과정 (NF = 1/25)
* 상세시의 결과값은 계기대상제품의 보정치를 의미하며, 용출액을 갱제수로 25배 희석한 후 0.1을 곱하여 보정한 결과임.
2) 시료의 색상 : 기타 + 10' 탁색 아래.
「수도법 시행령」 제24조의 별표 1의2 수도용 자재의 제품의 위생별 위생안전기준 적용항목
3) 컨디셔닝 : 수행.
4) 판정 : 적합.
5) 위생안전기준 초과항목 : 없음.

FP104-02-00

스테인리스 강관 이음쇠 Stainless Steel Pipe Fittings

제품 설명

이음쇠는 파이프 간 연결하여 물의 흐름을 유지해주고 기능에 따라 흐름을 조절해주는 기본자재입니다. 앵글밸브, 역류방지밸브, 감압밸브 등의 밸브류와 파이프 연결에 사용됩니다.



제 품 명	엘보
인 증 번 호	KC-2014-0116
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음



제 품 명	단엘보
인 증 번 호	KC-2014-0116
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음



제 품 명	너트
인 증 번 호	KC-2014-0116
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음

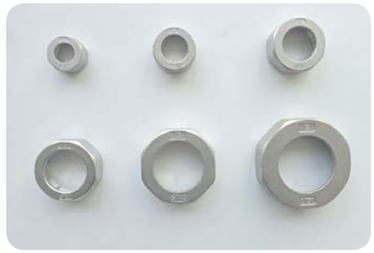

제 품 명	새들 분수전 너트
인 증 번 호	KC-2014-0116
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용 출 성 적	이상없음

스테인리스 강관 이음쇠 Stainless Steel Pipe Fittings

제품 설명

이음쇠는 파이프 간 연결하여 물의 흐름을 유지해주고 기능에 따라 흐름을 조절해주는 기본자재입니다. 앵글밸브, 역류방지밸브, 감압밸브 등의 밸브류와 파이프 연결에 사용됩니다.



제 품 명 암어댑터소켓
인증번호 KC-2014-0116
호 칭 (A) 15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적 이상없음



제 품 명 숫어댑터소켓
인증번호 KC-2014-0116
호 칭 (A) 15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적 이상없음



제 품 명 계량기 유니온(니플, 너트)
인증번호 KC-2014-0116
호 칭 (A) 15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적 이상없음

〈시험결과〉

1. 시험결과

시험항목	단위	위생안전기준	결과값
냄새	-	이상없음	이상없음
맛	-	이상없음	이상없음
색도	도	0.5	불검출
탁도	NTU	0.2	불검출
구리	mg/L	0.1	불검출
납	mg/L	0.001	불검출
비소	mg/L	0.001	불검출
셀레늄	mg/L	0.001	불검출
수은	mg/L	0.000 1	불검출
철	mg/L	0.03	불검출
카드뮴	mg/L	0.000 5	불검출
6가크롬	mg/L	0.005	불검출
니켈	mg/L	0.007	불검출

비 고 : 1) 보정계수 : 급수설비 (NF = 1/10), 밸브류 및 이음쇠류 (NF = 1/25)
※ 성적서의 결과값은 평가대상제품의 보정치를 의미하며, 용출액을 정제수로 25배 희석한 후 0.1을 곱하여 보정한 결과임.
2) 시료의 채질 : "나" 항에 따름.
「수도법 시행령」 제24조의 별표 1의2 수도용 자재와 제품의 재질별 위생안전기준 적용항목
3) 컨디셔닝 : 수행.
4) 판정 : 적합.
5) 위생안전기준 초과항목 : 없음.

무단수 볼밸브 Live Ball Valve (Non-shutdown Type)

제품 설명

제품 내에 볼이 이동하며 물의 흐름을 유지 또는 정지하게 하는 제품입니다.
수도미터 계량기 및 부속을 교체할 경우 상층부의 밸브 제어 또는 단수 없이 해당 제품을 통해 물의 흐름을 제어하여 손쉽게 제품의 수리 및 교체를 가능하게 하는 제품입니다.



제 품 명 무단수 볼밸브(안나사용)
인증번호 KC-2014-0118
호 칭 (A) 15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적 이상없음



제 품 명 무단수 볼밸브(바깥나사용)
인증번호 KC-2014-0118
호 칭 (A) 15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적 이상없음

〈시험결과〉

시 험 결 과 (Test Results)

1. 시험결과

시험항목	단위	위생안전기준	결과값
냄새	-	이상없음	이상없음
맛	-	이상없음	이상없음
색도	도	0.5	불검출
탁도	NTU	0.2	불검출
페놀류	mg/L	0.000 5	불검출
구리	mg/L	0.1	불검출
납	mg/L	0.001	불검출
비소	mg/L	0.001	불검출
셀레늄	mg/L	0.001	불검출
수은	mg/L	0.000 1	불검출
철	mg/L	0.03	불검출
카드뮴	mg/L	0.000 5	불검출
6가크롬	mg/L	0.005	불검출
니켈	mg/L	0.007	불검출
1,3-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,2-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
디클로로메탄	mg/L	0.002	불검출
아세트산 비닐	mg/L	0.01	불검출
시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004	불검출
1,2-디클로로에탄	mg/L	0.000 4	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01	불검출
사염화탄소	mg/L	0.000 2	불검출
벤젠	mg/L	0.001	불검출
트리클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
에피클로로히드린	mg/L	0.01	불검출
1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.000 6	불검출
테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001	불검출
스티렌	mg/L	0.002	불검출
N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01	불검출

비 고 : 1) 보정계수 : 급수설비 (NF = 1/10), 밸브류 및 이음쇠류 (NF = 1/25)
※ 성적서의 결과값은 평가대상제품의 보정치를 의미하며, 용출액을 정제수로 25배 희석한 후 0.1을 곱하여 보정한 결과임.
2) 시료의 채질 : "나 + 바" 항에 따름.
「수도법 시행령」 제24조의 별표 1의2 수도용 자재와 제품의 재질별 위생안전기준 적용항목
3) 컨디셔닝 : 수행.
4) 판정 : 적합.
5) 위생안전기준 초과항목 : 없음.

수도용 역류방지밸브 Water Supply Check Valve

제품 설명

밸브를 통해 물의 흐름을 제어한 경우 약해진 압력으로 인해 물이 역류하는 것을 막는 제품입니다. 수도미터 계량기 좌측면에 설치하여 평상시에는 물의 흐름을 유지하고, 밸브 제어를 통해 수압이 사라진 경우 제품 내 역류방지시트를 통해 계량기 쪽 방향으로 물이 역류하지 않도록 합니다.



제 품 명	체크엘보 (복식)
인증번호	KC-2014-0117
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적	이상없음



제 품 명	체크엘보 (단식)
인증번호	KC-2014-0117
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적	이상없음



제 품 명	체크엘보 (일자형, 복식)
인증번호	KC-2014-0117
호 칭 (A)	15, 20, 25, 32, 40, 50
용출성적	이상없음

〈시험결과〉

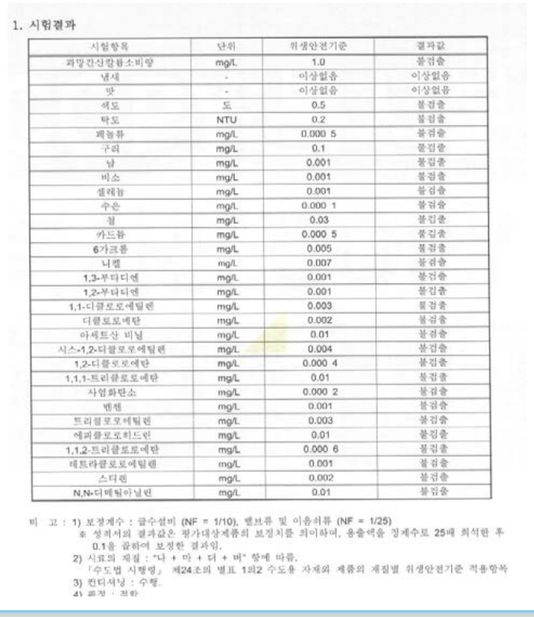

1. 시험결과

시험항목	단위	위생안전기준	결과값
과망간산칼륨소비량	mg/L	1.0	불검출
냄새	-	이상없음	이상없음
맛	-	이상없음	이상없음
색도	도	0.5	불검출
탁도	NTU	0.2	불검출
페놀류	mg/L	0.000 5	불검출
구리	mg/L	0.1	불검출
납	mg/L	0.001	불검출
비소	mg/L	0.001	불검출
셀레늄	mg/L	0.001	불검출
수은	mg/L	0.000 1	불검출
철	mg/L	0.03	불검출
카드뮴	mg/L	0.000 5	불검출
6가크롬	mg/L	0.005	불검출
니켈	mg/L	0.007	불검출
1,3-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,2-부타디엔	mg/L	0.001	불검출
1,1-디클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
디클로로메탄	mg/L	0.002	불검출
아세트산 비닐	mg/L	0.01	불검출
시스-1,2-디클로로에틸렌	mg/L	0.004	불검출
1,2-디클로로에탄	mg/L	0.000 4	불검출
1,1,1-트리클로로에탄	mg/L	0.01	불검출
사염화탄소	mg/L	0.000 2	불검출
벤젠	mg/L	0.001	불검출
트리클로로에틸렌	mg/L	0.003	불검출
에피클로로히드린	mg/L	0.01	불검출
1,1,2-트리클로로에탄	mg/L	0.000 6	불검출
테트라클로로에틸렌	mg/L	0.001	불검출
스티렌	mg/L	0.002	불검출
N,N-디메틸아닐린	mg/L	0.01	불검출

비 고 : 1) 보정계수 : 급수설비 (NF = 1/10), 밸브류 및 이음쇠류 (NF = 1/25)
※ 성적서의 결과값은 평가대상제품의 보정치를 의미하며, 용출액을 정제수로 25배 희석한 후 0.1을 곱하여 보정한 결과임.
2) 시료의 재질 : "나 + 마 + 더 + 머" 항에 따름.
「수도법 시행령」 제24조의 별표 1의2 수도용 자재와 제품의 재질별 위생안전기준 적용항목
3) 컨디셔닝 : 수행.
4) 표정 : 정확

세대별 감압밸브 Unit Pressure Reducing Valve

제품 설명

물의 흐름상 1차측과 2차측으로 구분하여 볼 때, 1차측의 압력을 조절하여 2차측으로 물이 흐를 때 균일한 압력으로 물을 내보내어 수도 및 보일러 등에 공급되는 물의 유량 및 속도를 일정하게 조정해주는 장치입니다.



제 품 명	일체형 감압밸브
인증번호	KC-2025-0032
호 칭 (A)	15, 20
용출성적	이상없음

〈시험결과〉

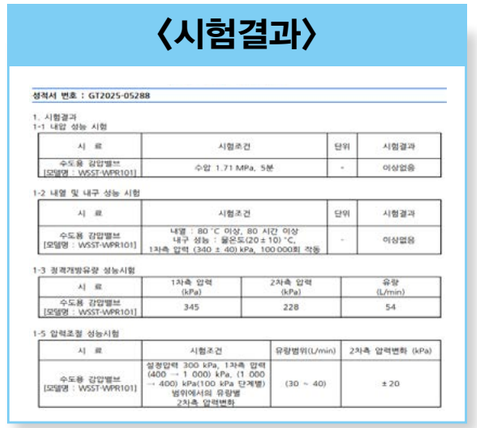

성적서 번호 : GT2025-05288

1. 시험결과

1-1 내압 성능 시험

시 료	시험조건	단위	시험결과
수도용 감압밸브 [모델명 : WSST-WPR101]	수압 1.71 MPa, 5분	-	이상없음

1-2 내열 및 내구 성능 시험

시 료	시험조건	단위	시험결과
수도용 감압밸브 [모델명 : WSST-WPR101]	내열 : 80 °C 이상, 80 시간 이상 내구 성능 : 물온도(20 ± 10) °C, 1차측 압력 (340 ± 40) kPa, 100 000회 작동	-	이상없음

1-3 정격개방유량 성능시험

시 료	1차측 압력 (kPa)	2차측 압력 (kPa)	유량 (L/min)
수도용 감압밸브 [모델명 : WSST-WPR101]	345	228	54

1-5 압력조절 성능시험

시 료	시험조건	유량범위(L/min)	2차측 압력변화 (kPa)
수도용 감압밸브 [모델명 : WSST-WPR101]	설정압력 300 kPa, 1차측 압력 (400 → 1 000) kPa, (1 000 → 400) kPa(100 kPa 단계별) 범위에서의 유량별 2차측 압력변화	(30 ~ 40)	± 20

〈시험결과〉

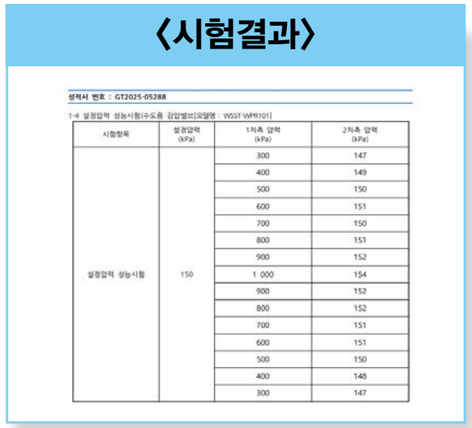

성적서 번호 : GT2025-05288

1-4 설정압력 성능시험(수도용 감압밸브[모델명 : WSST-WPR101]

시험항목	설정압력 (kPa)	1차측 압력 (kPa)	2차측 압력 (kPa)
설정압력 성능시험	150	300	147
		400	149
		500	150
		600	151
		700	150
		800	151
		900	152
		1 000	154
		900	152
		800	152
		700	151
		600	151
		500	150
		400	148
		300	147

〈시험결과〉

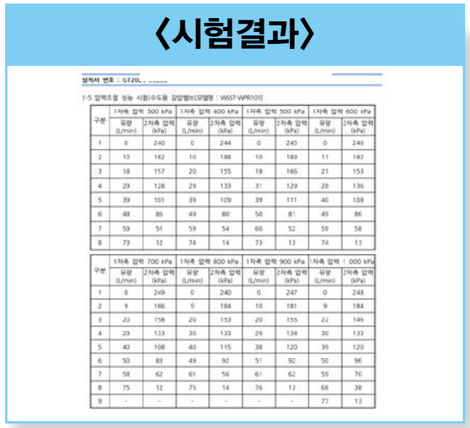

성적서 번호 : GT20..

1-5 압력조절 성능 시험(수도용 감압밸브[모델명 : WSST-WPR101]

구분	1차측 압력 300 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 300 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 400 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 400 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 500 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 500 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 600 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 600 kPa 2차측 압력 (kPa)
1	0	240	0	244	0	245	0	246
2	10	182	10	188	10	183	11	182
3	18	157	20	155	18	166	21	153
4	29	128	29	133	31	129	28	136
5	39	101	39	109	39	111	40	108
6	48	86	49	80	50	81	49	86
7	59	51	59	54	60	52	59	58
8	73	12	74	14	73	13	74	13

구분	1차측 압력 700 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 700 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 800 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 800 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 900 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 900 kPa 2차측 압력 (kPa)	1차측 압력 1 000 kPa 유량 (L/min)	1차측 압력 1 000 kPa 2차측 압력 (kPa)
1	0	249	0	240	0	247	0	248
2	9	186	9	184	10	181	9	184
3	20	158	20	153	20	155	22	146
4	29	133	30	133	29	134	30	133
5	40	108	40	115	38	120	39	120
6	50	83	49	92	51	92	50	96
7	58	62	61	56	61	62	59	70
8	75	12	75	14	76	13	68	38
9	-	-	-	-	-	-	77	13

〈시험결과〉

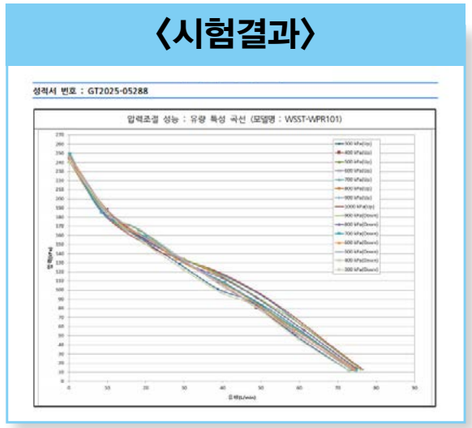

성적서 번호 : GT2025-05288

압력조절 성능 : 유량 특성 곡선 (모델명 : WSST-WPR101)

사업자등록증



사 업 자 등 록 증
(법인사업자)
등록번호 : 122-86-31961

법인명(단체명) : 우성스텐코리아 주식회사
대 표 자 : 우동균

개 업 연 월 일 : 2013 년 05 월 28 일 법인등록번호 : 120111-0661406
사업장 소재지 : 인천광역시 부평구 청농로64번길 18(청천동)

본 점 소 재 지 : 인천광역시 부평구 청농로64번길 18(청천동)

사 업 의 종 류 : 업태 제조업 / 도소매업 / 부동산업
종목 수도배관밸브 무역, 비주거용 건물 임대업(겸포, 자기땅)

발 급 사 유 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(∨)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 : cb0531@hometax.go.kr

2024 년 02 월 15 일

부 평 세 무 서 장

ISO 인증서

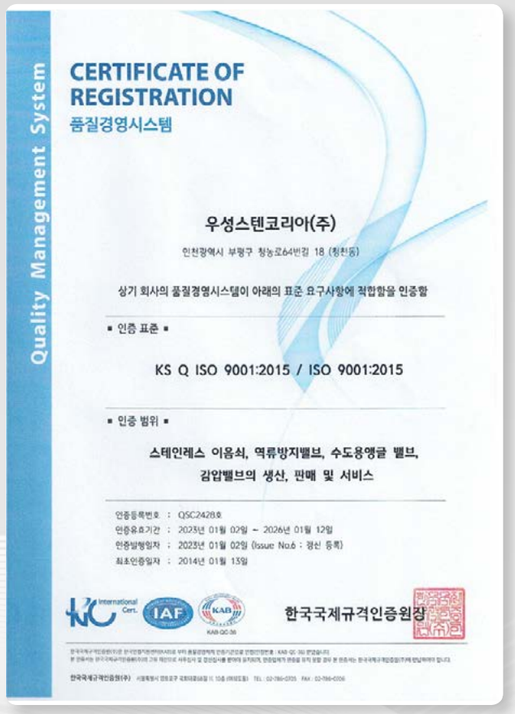

Quality Management System

CERTIFICATE OF REGISTRATION
품질경영시스템

우성스텐코리아(주)
인천광역시 부평구 청농로64번길 18 (청천동)

상기 회사의 품질경영시스템이 아래의 표준 요구사항에 적합함을 인증함

▪ 인증 표준 ▪

KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

▪ 인증 범위 ▪

스테인레스 이음쇠, 역류방지밸브, 수도용앵글 밸브,
감압밸브의 생산, 판매 및 서비스

인증등록번호 : QSC24218.R
인증유효기간 : 2023년 01월 02일 ~ 2026년 01월 12일
인증발행일자 : 2023년 01월 02일 (Issue No.6 : 갱신 등록)
최초인증일자 : 2014년 01월 13일

한국국제규격인증원장

공장등록 증명서

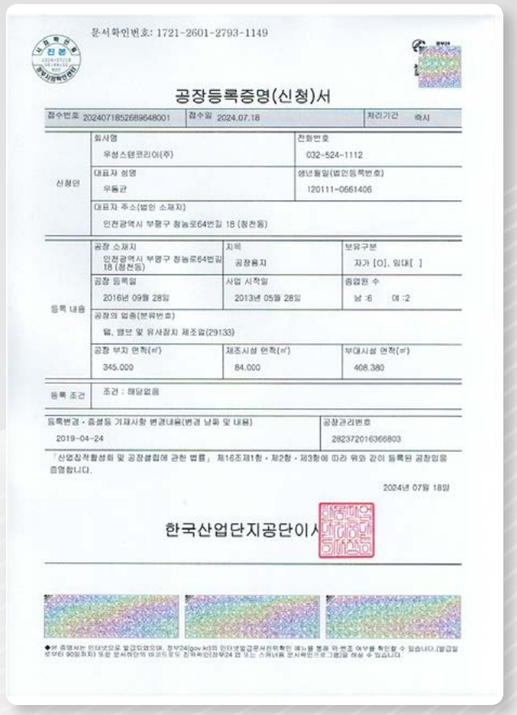

문서확인번호: 1721-2601-2793-1149

공장등록증명(신청)서

접수번호 20240718526896480001	접수일 2024.07.18	처리기간 즉시

신청인	회사명	우성스텐코리아(주)	전화번호 032-524-1112
	대표자 성명	우동균	생년월일(법인등록번호) 120111-0661406
	대표자 주소(법인 소재지)	인천광역시 부평구 청농로64번길 18 (청천동)	
등록 내용	공장 소재지	인천광역시 부평구 청농로64번길 18 (청천동)	지목 공장용지 / 보유구분 자가 [O], 임대[ ]
	공장 등록일	2016년 09월 28일	사업 시작일 2013년 05월 28일 / 종업원 수 남 :6 여 :2
	공장의 업종(분류번호)	밸, 밸브 및 유사장치 제조업(29133)	
	공장 부지 면적(㎡)	345.000	제조시설 면적(㎡) 84.000 / 부대시설 면적(㎡) 408.380
등록 조건	조건 : 해당없음		

등록변경 · 종료등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)	공장관리번호
2019-04-24	28237201636680 3

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록됨을 증명합니다.

2024년 07월 18일

한국산업단지공단이사

재료 화학성질성적서



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL 03215709-700 FAX 0321575-5613

성적서번호 : TAK-2024-656010
대 표 자 : 우동균
업 체 명 : 우성스텐코리아(주)
주 소 : 인천광역시 부평구 청농로64번길 18 (청천동)
시 료 명 : 금속시편(SSC13A 주강품)

접 수 일 자 : 2024년 04월 12일
시험완료일자 : 2024년 04월 23일

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장 강도	N/mm²	-	671	KS B 0802:2003
항복 강도(0.2% offset)	N/mm²	-	292	KS B 0802:2003
연신율	%	-	56	KS B 0802:2003
경도	-	-	179 HBW 10/3 000	KS B 0805:2000
C	%	-	0.05	KS D 1652 : 2022
Si	%	-	0.55	KS D 1652 : 2022
Mn	%	-	1.14	KS D 1652 : 2022
P	%	-	0.034	KS D 1652 : 2022
S	%	-	0.012	KS D 1652 : 2022
Ni	%	-	8.07	KS D 1652 : 2022
Cr	%	-	18.25	KS D 1652 : 2022

- 인장시험 (KS B 0801 : 14A호 시험편)

- 용 도 : 품질관리용

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용할 수 없으며, 원도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본/재발행 포함만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 절차치 참고용입니다.

Choe Sanho
작성자 : 최주호
Tel : 02-2080-3636

Oh Donghyun
기술책임자 : 오동현
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2024년 04월 23일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

메인비즈 확인서

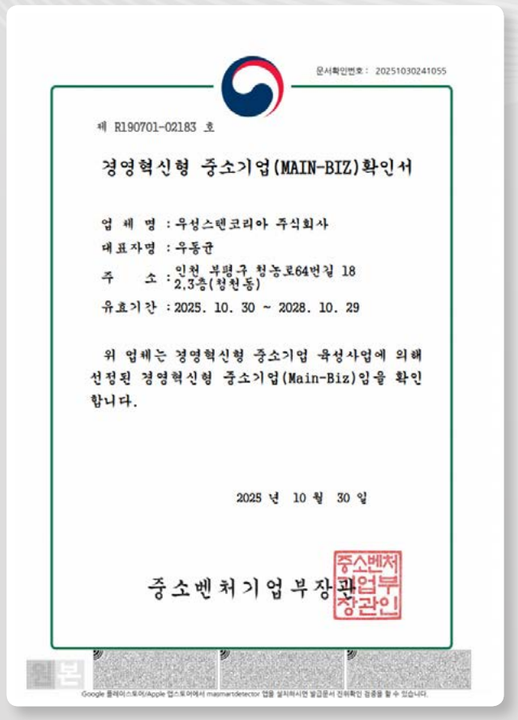

문서확인번호: 20251030241055

제 R190701-02183 호

경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ)확인서

업 체 명 : 우성스텐코리아 주식회사
대표자명 : 우동균
주 소 : 인천 부평구 청농로64번길 18 2,3층(청천동)
유효기간 : 2025. 10. 30 ~ 2028. 10. 29

위 업체는 경영혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 경영혁신형 중소기업(Main-Biz)임을 확인합니다.

2025 년 10 월 30 일

중소벤처기업부장관

견본

Google 플레이스토어/Apple 앱스토어에서 mssmartdetector 앱을 설치하시면 발급문서 진위확인 검증을 할 수 있습니다.

중소기업 제조업체 확인서

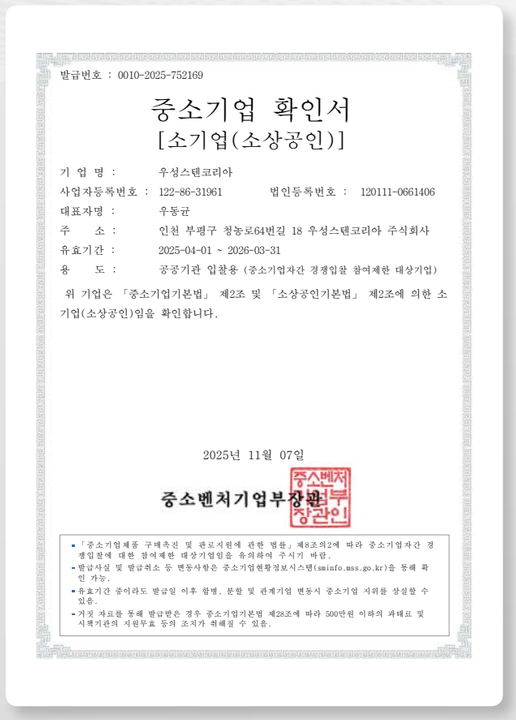

발급번호 : 0010-2025-752169

중소기업 확인서
[소기업(소상공인)]

기 업 명 : 우성스텐코리아
사업자등록번호 : 122-86-31961 법인등록번호 : 120111-0661406
대표자명 : 우동균
주 소 : 인천 부평구 청농로64번길 18 우성스텐코리아 주식회사
유효기간 : 2025-04-01 ~ 2026-03-31
용 도 : 공공기관 입찰용 (중소기업자간 경쟁입찰 참여제한 대상기업)

위 기업은 「중소기업기본법」 제2조 및 「소상공인기본법」 제2조에 의한 소기업(소상공인)임을 확인합니다.

2025년 11월 07일

중소벤처기업부장관

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조의2에 따라 중소기업자간 경쟁입찰에 대한 참여제한 대상기업임을 유의하여 주시기 바람.
- 발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확인 가능.
- 유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수 있음.
- 거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 과태료 및 시행기관의 지원부료 등의 조치가 취해질 수 있음.

우성스텐코리아(주)